



## Tiedote Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä kokoontui 25.10.2024 käymään läpi sisäilmatilannetta.

### Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Korjaustöiden laadunvarmistustoimenpiteenä kohteella on tehty jatkuvatoimista ilmanvaihdon olosuhdemittausta. Saatujen mittaustulosten perusteella kohteen sisätilojen väliset painesuhteet sekä sisäilman ja ulkoilman väliset painesuhteet olivat yksittäisin poikkeamin hyvällä tasolla. Auditorion painesuhteissa havaittiin toistuvia yli- ja alipaineipiikkejä ja tilan 146 havaittiin olevan lievästi alipaineinen ryömintätilaan nähden.

Lisäksi mitattujen opetustilojen ilmamäärät olivat hyvällä tasolla, eivätkä hiilidioksidipitoisuudet ylittäneet asetettuja toimenpiderajoja. Sisäilman lämpötilat olivat mittausjaksojen aikana tavanomaisella tasolla vuodenaikaan nähden.

### Jatkotoimenpiteet

Auditorion painesuhteissa havaittujen poikkeamien vuoksi tarkastetaan tilaa palvelevan ilmanvaihtokoneen toimintakunto sekä säädetään tilan 146 ryömintätalassa olevaa poistoilmanvaihtoa niin, että ryömintätilat ovat jatkuvasti alipaineisia käytössä oleviin tiloihin nähden.

Tilojen 213–215 lämpötilat mitataan ja tiloissa 289 sekä 411 tehdään painesuhteiden mittaukset tiloissa koettujen olosuhdevaihteluiden vuoksi. Lisäksi kartoitetaan oppilashuollon käytävällä havaitun hajuhaitan syyt ja korjausvaihtoehdot.

Tiivistyskorjauksia jatketaan kesällä 2025. Tarkemmasta aikataulusta ja korjaustöiden laajuudesta tiedotetaan myöhemmin.

Tekstiilityöluokan (124) lattian alla kulkevien viemäreiden kuvaukset tehdään alkuvuodesta 2025.

### Oireilu

**Henkilökuntaa** pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta työterveyshoitaja Juuli Nuikalle. **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

---

#### AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite  
postiosoite  
internet

Sirkesalontie 3  
PL 34  
<http://www.aka.fi>

37800 AKAA  
37801 AKAA

puhelin  
telefax  
email

(03) 569 1120  
(03) 5691 3616  
[akaan.kaupunki@aka.fi](mailto:akaan.kaupunki@aka.fi)

int. +358 3 569 1120  
int. +358 3 5691 3616

## Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle ([jyrki.korhonen@akaa.fi](mailto:jyrki.korhonen@akaa.fi)), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 22.1.2025.

### Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän puolesta,


Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö

Akaan kaupunki

---

#### AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Myllytie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	telefax
internet	<a href="http://www.akaa.fi">http://www.akaa.fi</a>		email

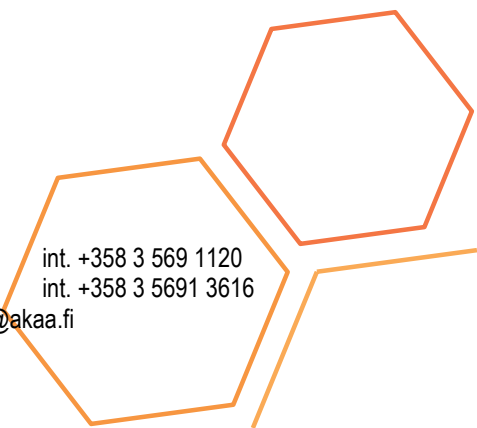

( 03 ) 569 1120	int. +358 3 569 1120
( 03 ) 5691 3616	int. +358 3 5691 3616
<a href="mailto:akaan.kaupunki@akaa.fi">akaan.kaupunki@akaa.fi</a>	